


USI EXTERIOARE (simpla)



Usa exteriora metalica antifoc, cu rama metalica,
o usa fixa si una mobila dotata cu sistem antipanica KALE si broasca CISA
Usile sunt dotate inclusiv cu amortizor KALE

(Grosimea usilor variaza intre 62÷64 mm)

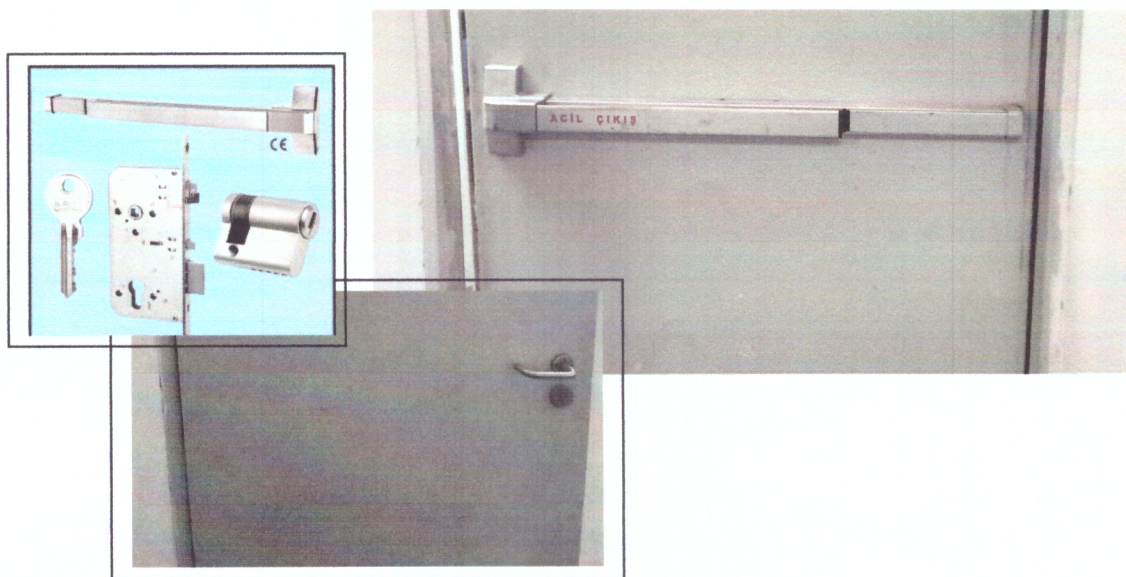

frecventa de utilizare	– utilizare foarte intensa (clasa 3)
durabilitate (cicluri testare)	– 200.000 cicluri (clasa 7)
greutatea usii	– peste 200 kg (clasa 7)
tipul de usa la care se utilizeaza	– usi rezistente la foc
siguranta	– cel mai ridicat (clasa 1)
protectie anticoroziva	– rezistenta ridicata
grad de securitate	– clasa 2 conform BS EN 179 1000 N
gabarit bara antipanica	– grad 2 – protectie standard (< 100 mm)

Kit antipanica KALE pentru usa metalica antifoc este compus din:

- Maner exterior de actionare antipanica
- Broasca antipanica reversibila CISA
- Mecanism intern
- Bara de actionare antipanica clasica
(functie de dimensiunile usii ce sunt mentionate in tabelul de mai jos)
- Butuc (cilindru) cu chei de inchidere

Majoritatea usilor sunt dotate cu amortizoare KALE pentru usi cu greutate > 200 kg

O singura usa nu este prevazuta cu amortizor

DATE GENERALE EXTERIOARE SIMPLE

Nr. Crt.	Nr. usa	Pozitie de montaj	Cota totala	Cota usa mobila	Proprietati	Probleme constatate	Masura tehnica	Broasca	Amortizor	Antipanica
Cota - 6 m Cladire principala										
1	D001	scara interioara	108 x 214	98 x 200	rezistenta la foc	kit antipanica defect cu subansamble blocare funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanica complet echipat + amortizor	CISA	KALE	KALE
Cota ±0,00m Cladire principala										
2	D102	EPA	108 x 214	98 x 200	rezistenta la foc min. 90min.	kit antipanica defect cu subansamble blocare funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanica complet echipat + amortizor	CISA	KALE	KALE
3	D112	camera AC/DC	108 x 214	98 x 200	rezistenta la foc	kit antipanica defect cu subansamble blocare funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanica complet echipat + amortizor	CISA	KALE	KALE
Cota +5 m Cladire principala										
4	D223	Usa intare incinta refulare EPA	108 x 219	98 x 200	rezistenta la foc	kit antipanica defect cu subansamble blocare funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanica complet echipat + amortizor	CISA	KALE	KALE
Cota +11 m Cladire principala										
5	D337	Camera electrica 6kV	108 x 269	98 x 200	rezistenta la foc	kit antipanica defect cu subansamble blocare funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanica complet echipat + amortizor	CISA	KALE	KALE
Cota +16 m Cladire principala										
6	D448	Camera comanda	108 x 269	98 x 200	rezistenta la foc min. 90min.	kit antipanica defect cu subansamble blocare funct.defectuasa amortizor	inlocuire kit antipanica complet echipat + amortizor	CISA	KALE	KALE
7	D461	Camera ventilatie	108 x 219	98 x 200	rezistenta la foc min. 90min.	kit antipanica defect cu subansamble blocare	inlocuire kit antipanica complet echipat	CISA	NU ARE	KALE

Director CTE Bucuresti Vest,
DAN TUDORASCU
BUCURESTI

Sef sectie Ciclu Combinat,

Costin ZISU
ZISU

Birou Tehnic, Mentenanta, ISCIR, UCC
Tehnologia Informatiei
Daniela MOIA