

ELCEN

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„In reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.04, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

**Anexa nr. 2****FISA TEHNICA**

Diafragma de antrenare pentru pompa de dozare cu o singura diafragma 6 buc.

Date pompa:

Fabricant:	Sera
Model:	C408.1-7,0e
Presiunea minima/maxima admisibila la admisie:	-0,3...0 bar
Presiunea maxima la refulare:	10 bar
Capacitate nominala la 50 de Hz:	0...7 l/h
Inaltimea maxima de aspiratie:	3 mH ₂ O
Motor:	tip 56 – 0,09 kW
Fluid de lucru:	2 pompe - Carbohidrazida – (N ₂ H ₃) ₂ CO 4 pompe – Amoniac – NH ₃

ELCEN**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**



„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”

Spirul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: 140/1696/2003

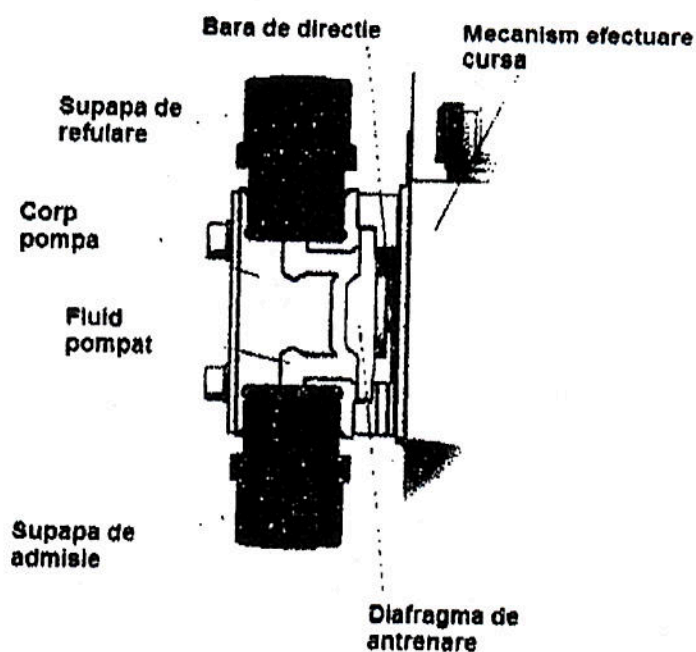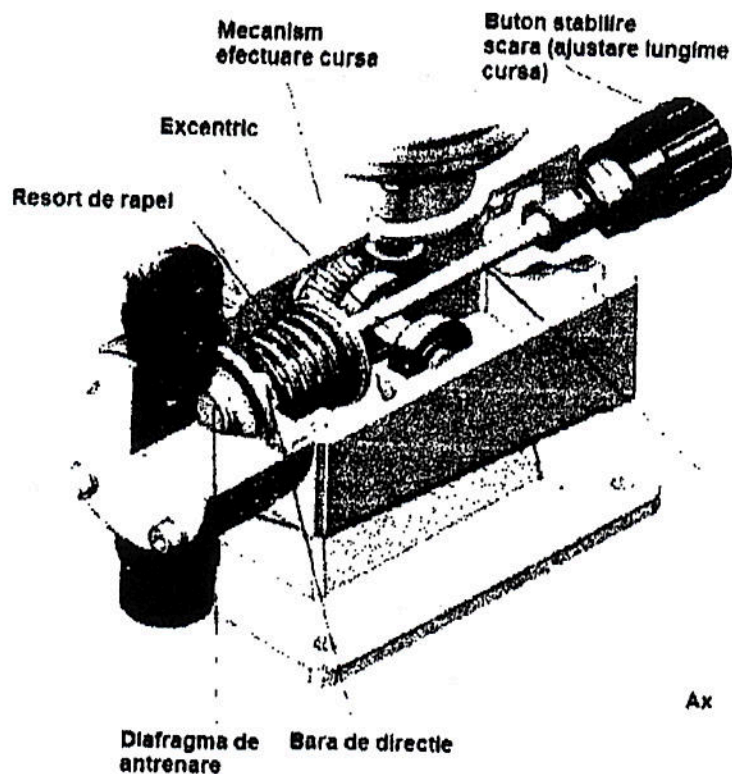

ELCEN

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.


„In reorganizare judiciară”, „In judicial reorganisation”, „en redressement”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

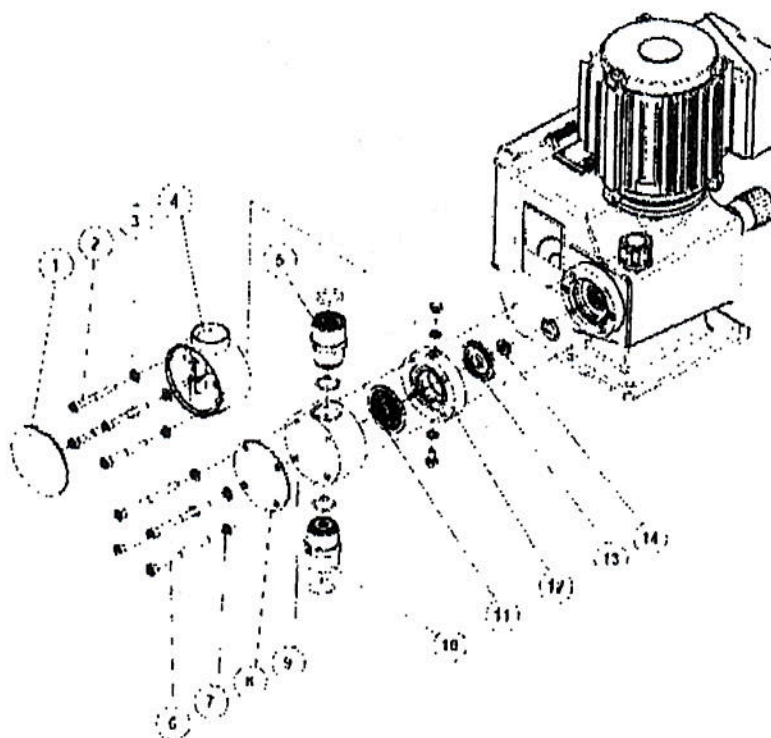

Kit diafragma	
Nr. desen	Piesa
13	Diafragma de antrenare
14	Placa de presiune (limitatoare)

Director
DanSef secție Ciclu Combinat
Costin ZISU